
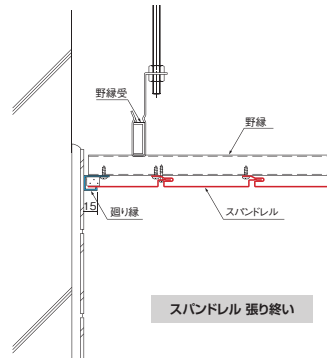



天井部納まり

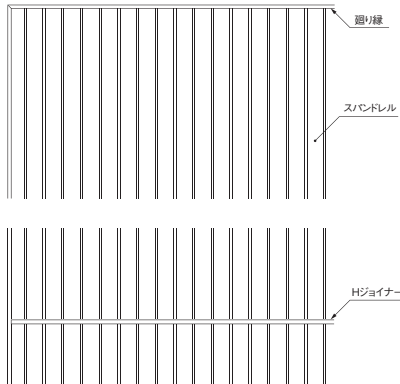




《施工部位の天井下地材と下地間隔》

施工部位	野線ピッチ (P) (mm)	野線	野線受	野線受ハンガー板厚	クリップ板厚
屋内天井	360程度	19型 (25×19×0.5)	38×12×1.2	2.0以上	0.6以上
軒天井	300程度	25型 (25×25×0.5)	38×12×1.6		0.8以上

※上記表は国土交通大臣官庁丁宮補部「公共建築工事標準仕様書」による。 ※取り付け条件により、下地間隔等が異なる場合があります。

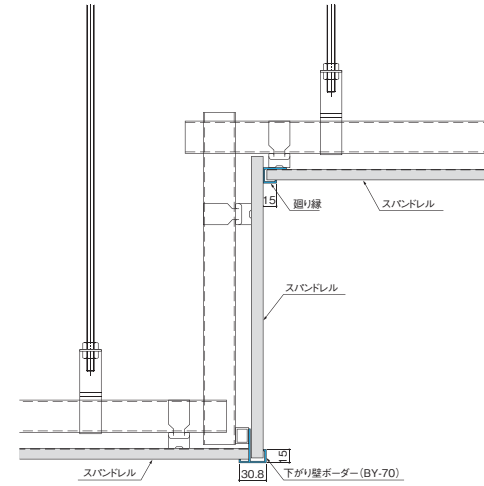


下がり壁納まり

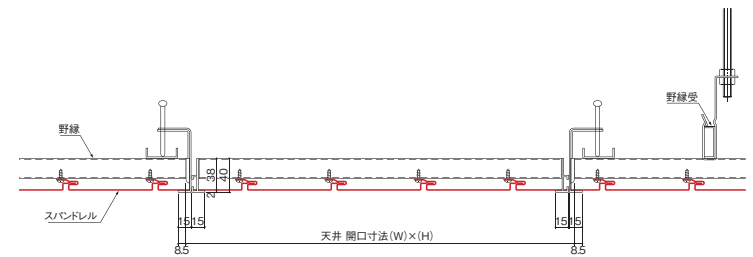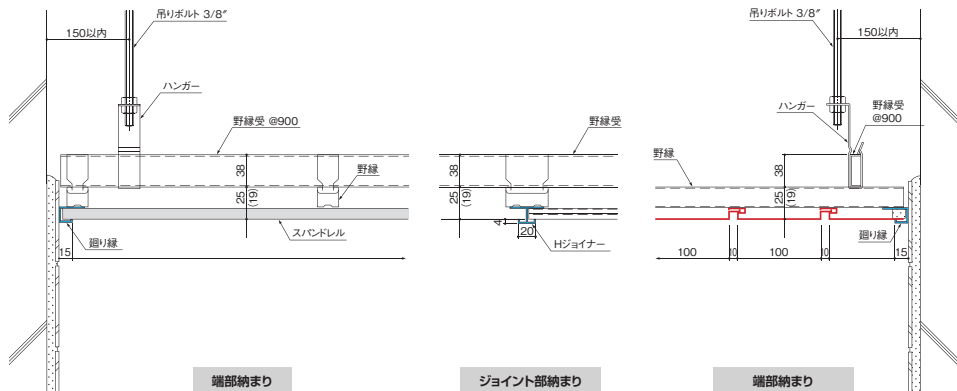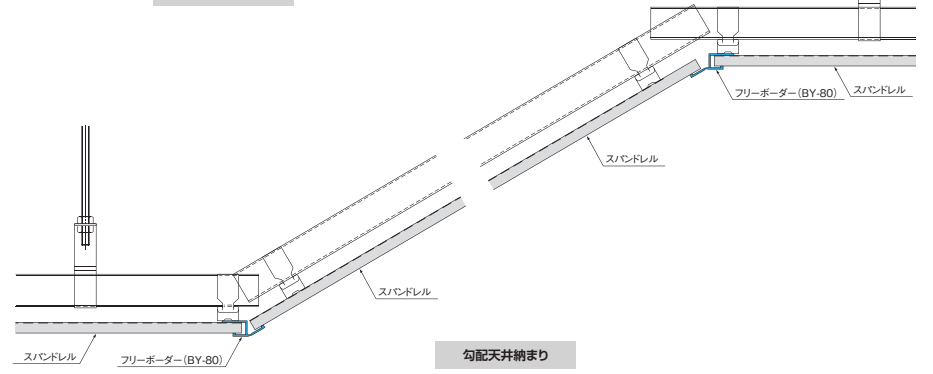






天井点検口納まり図

外壁スパンドレル 縦張り納まり図

止水について：スパンドレル本体での止水効果はありません。
取り付けの前工程にて止水処理を行ってください。


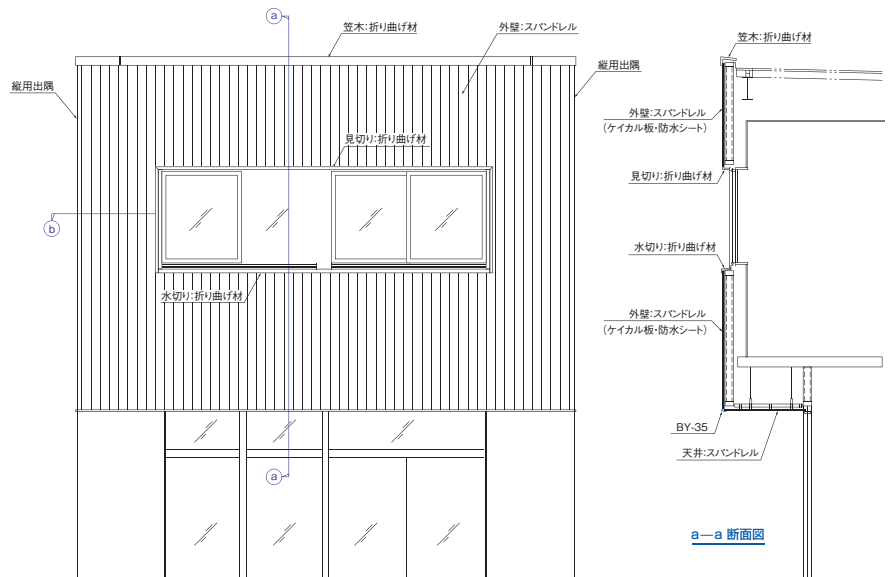


a-a 断面図

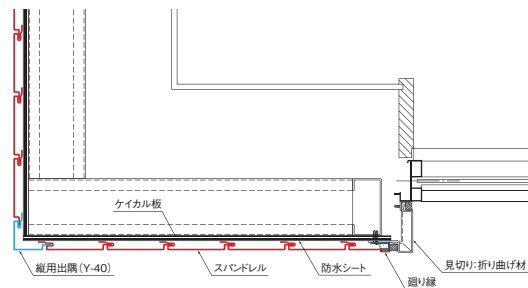

b 断面図

外壁スパンドレル 横張り納まり図

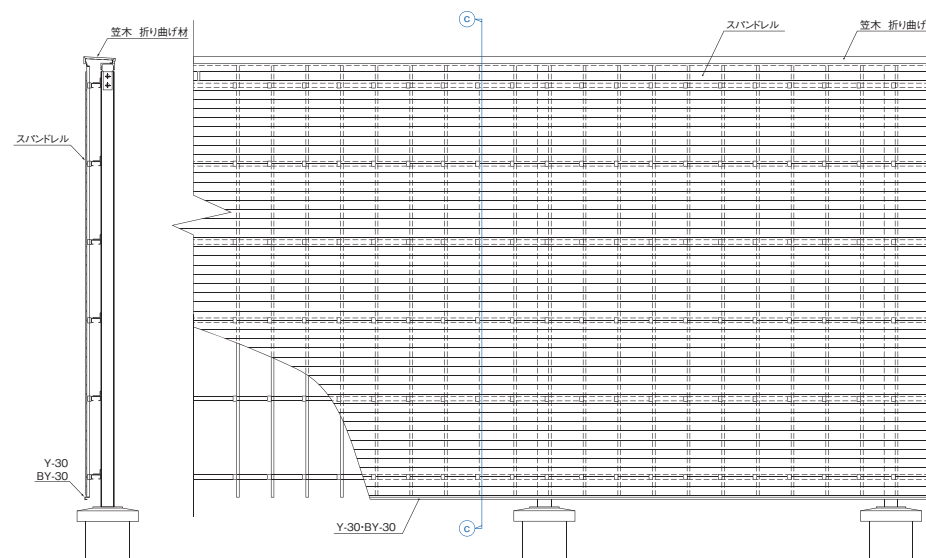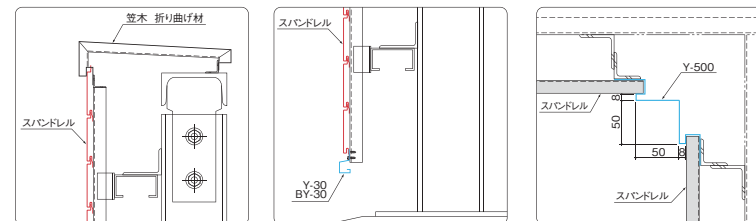

c-c 断面図

